

E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de
Fax +49(0)211/4560-8566

Veranstaltung:

Event: Valve World Expo
Name des Ausstellers: AVA ARMATUREN
Name of exhibitor: VERTRIEB ALMS
0002684117 000

Standnummer: 1059722 29.11.-01.12.22
Stand No. 3C72

Zeichenerklärung (Bestellung)	legend (order)	Hallenlegende	hall legend
	Wandelement wall unit	Hallenrückwand Existing hall walls	Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m)
	Zimmertür (1,00m breit) Door (1,00m wide)	Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls	Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,21m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,21m)
	Wasserzu- / und -ablauf Water supply and drainage	R Revisionsöffnung (1,0m x 1,0m) muss freibleiben Service hatch must be kept clear	Säule (Ø 0,61m) Pillar (Ø 0,61m)
	Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schukosteckdose A.C. connection 3,3 kW with schuko socket	S Rolltorbedienung muss freibleiben Switch for hall door must be kept clear	Max Bauhöhe vor dem Servicebereich – 3,20m Max. height in front of the service area – 3,20m
	Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW	Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchtrichtung (UK ca. 5,70m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,70m)	Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free
	Schukosteckdose 230 V Schuko socket 230 V	Ab einer Bauhöhe von 4,50m muss ein Abstand von 0,5m eingehalten werden The minimum distance between stand constructions must be 0,5m at or above 4,50m height	
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		
	Drückluft Compressed air		
	Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)		

Zur Beachtung!
Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabstände zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich

Please note!
If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers

Ausschnitt Abhängepunkte von Hallendecke
detail of ceiling fixing points
2,88 0,6 0,6 2,88m


Säule
pillar

Deckenknoten
Fixing points

Keine technische Versorgung, Fundamente und Unterflurverlegung möglich
Technical supply, foundations and underground laying not available

Versorgungskanal
Utility channel

Ca 5,0m
Ca 2,0m
Ca 0,5m

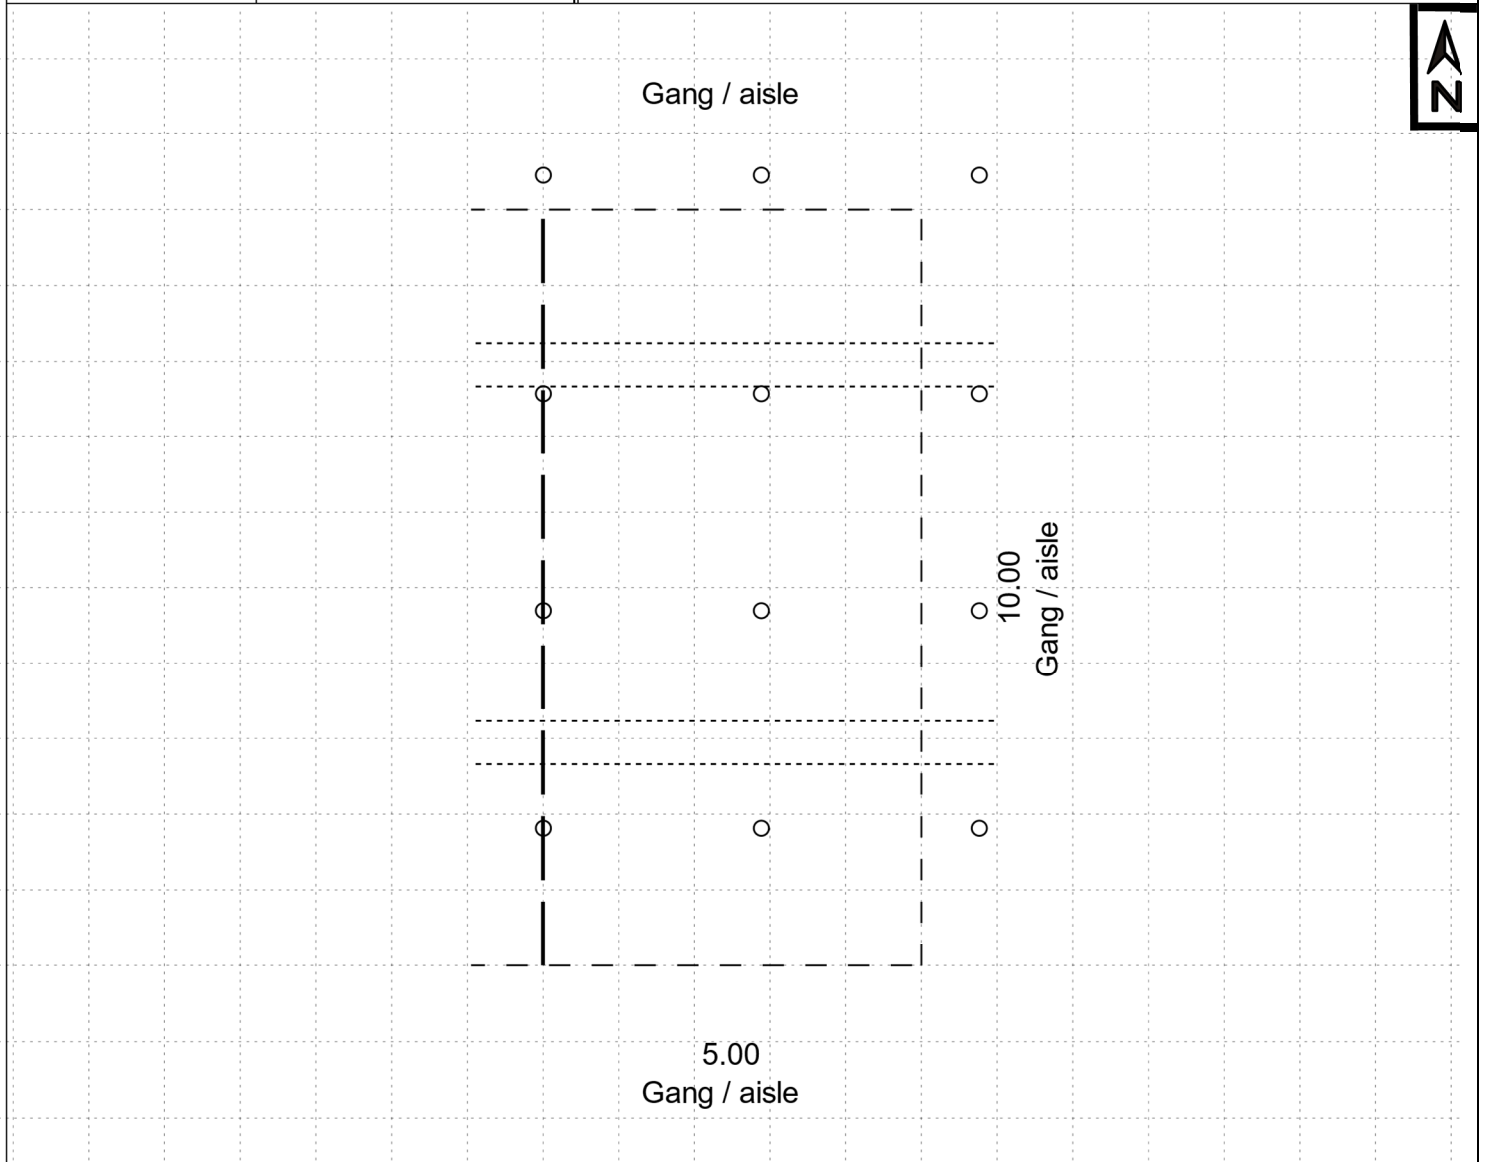

Veranstaltung:

Event: Valve World Expo
Name des Ausstellers: AVA ARMATUREN
Name of exhibitor: VERTRIEB ALMS
0002684117 000

1059722 29.11.-01.12.22
Standnummer: 3C72
Stand No.

